

Safety Information

Adhere to national and local electrical codes when wiring this unit.

Qualified/licensed electrical personnel should wire this unit.

Disconnect equipment connected to the UPS.

- Press the OFF button  located on the front of the UPS.
- Disconnect one battery module.
- Disconnect the UPS from the utility power. Disconnect methods will vary depending on your unit configuration.
 - Unplug the UPS from the wall receptacle.
 - Switch the utility circuit breaker OFF.

Your UPS model may vary in appearance from the model depicted in the diagrams. The PDU installation procedure is identical for all models.

Informazioni relative alla sicurezza

Durante l'esecuzione dei cablaggi di questa unità rispettare i codici nazionali e locali vigenti in materia elettrica.

I collegamenti di questa unità devono essere eseguiti da personale elettricista qualificato/autorizzato.

Scollegare le apparecchiature dal gruppo di continuità (UPS).

- Premere il tasto "OFF"  sul pannello anteriore del gruppo di continuità.
- Scollegare un modulo batteria.
- Togliere l'alimentazione al gruppo di continuità. Le modalità di scollegamento possono variare in base alle diverse configurazioni dell'unità.
 - Disinserire la spina del gruppo di continuità dalla presa del muro.
 - Spegnere l'interruttore automatico di rete (OFF).

Il modello del gruppo di continuità può essere diverso da quello raffigurato. La procedura di installazione dell'unità distribuzione corrente (PDU) è identica per qualsiasi modello.

Bezpečnostní informace

Při zapojování této jednotky dodržujte státní a místní předpisy pro elektrická zařízení.

Tuto jednotku musí zapojovat kvalifikovaný elektrikář.

Odpojte zařízení připojená k UPS.

- Stiskněte tlačítko VYPNOUT  na přední straně UPS.
- Odpojte jeden bateriový modul.
- Odpojte UPS od síťového napájení. Způsoby odpojování se liší v závislosti na konfiguraci jednotky.
 - Vytáhněte kabel UPS z nástěnné zásuvky.
 - Vypněte jistič napájecího okruhu.

Váš model UPS se může lišit od modelů zobrazených na obrázcích. Postup instalace PDU je stejný pro všechny modely.

Sicherheitshinweise

Halten Sie sich beim Verkabeln dieser Einheit an die nationalen und örtlichen Elektrizitätsrichtlinien.

Die Verkabelung dieser Einheit darf nur durch qualifiziertes und zugelassenes Personal vorgenommen werden.

Entfernen Sie die Anschlüsse der Geräte von der UVS.

- Drücken Sie den AUS-Schalter  an der Vorderseite der UVS.
- Klemmen Sie eine Batterie-Einheit ab.
- Trennen Sie die UVS von der öffentlichen Stromversorgung. Wie Sie dabei vorgehen, hängt von der Konfiguration Ihrer Einheit ab.
 - Stecken Sie die UVS aus der Steckdose aus.
 - Schalten Sie den Leistungsschalter AUS.

Ihr UVS-Modell kann von dem in den Diagrammen dargestellten abweichen. Der Vorgang der PDU-Installation verläuft bei allen Modellen identisch.

Información sobre seguridad

Al efectuar el cableado de esta unidad, respete los códigos de instalación eléctrica nacionales y locales.

Únicamente personal autorizado/certificado especializado en electricidad debe efectuar el cableado de esta unidad.

Desconecte el equipo conectado al SAI.

- Presione el botón OFF  que se encuentra en el frente del SAI.
- Desconecte un módulo de batería.
- Desconecte el SAI del suministro de energía de la red pública. Los métodos de desconexión variarán dependiendo de la configuración de su unidad.
 - Desenchufe el SAI del receptáculo de pared.
 - Apague el disyuntor de la red pública.

Es posible que su modelo de SAI sea distinto del modelo ilustrado en los diagramas. El procedimiento de instalación del SAI es el mismo para todos los modelos.

Balesetvédelmi útmutató

Az egység vezetékkelése során mindenkor tartsa be a nemzeti illetve helyi villamos berendezésekre vonatkozó balesetvédelmi előírásokat.

Az egységet kizárólag képzett/tanúsított villamosági szakember vezetékelheti.

Kapcsolja szét az UPS-hez (szűnetmentes tápegységhez) csatlakoztatott berendezést.

- Nyomja meg az UPS előlapján elhelyezett OFF  gombot.
- Kapcsoljon szét egy elem modult.
- Kapcsolja szét az UPS-et (szűnetmentes tápegységet) az egység tápjától. A szétkapcsolás módzatai az Ön egységének konfigurációjától függően különbözőek lehet.
 - Húzza ki az UPS-et (szűnetmentes tápegységet) a fail csatlakozóaljzatból.
 - Kapcsolja le az egység megszakítóját.

Az Ön által vásárolt UPS (szűnetmentes tápegység) eltérhet az ábrán feltüntetett modelltől. A PDU egység telepítése minden modell esetében megegyezik.

Informations de sécurité

Respectez la réglementation nationale et locale en matière d'installations électriques lorsque vous effectuez le câblage de cette unité.

Le câblage de cette unité doit être fait par des électriciens qualifiés/certifiés.

Déconnectez l'équipement connecté à l'onduleur.

- Appuyez sur le bouton OFF (Arrêt)  situé sur le panneau avant de l'onduleur.
- Déconnectez un bloc-batterie.
- Débranchez l'onduleur de l'alimentation électrique. La méthode peut varier selon la configuration de votre unité.
 - Débranchez l'onduleur de la prise d'alimentation murale.
 - Mettez le disjoncteur de l'alimentation électrique sur Arrêt.

Votre modèle d'onduleur peut être différent de celui présenté dans les diagrammes. Cependant la procédure d'installation de l'unité d'alimentation est identique pour tous les modèles.

Informações sobre segurança

Obedeça às normas de eletricidade nacionais e locais ao fazer as conexões desta unidade.

As conexões desta unidade devem ser feitas por pessoal qualificado/autorizado.

Desconecte os equipamentos conectados ao no-beak.

- Pressione o botão OFF  (desligar) na parte frontal do no-beak.
- Desconecte um módulo de bateria.
- Desconecte o no-break da eletricidade. O método para desconectar variará, dependendo da configuração de sua unidade.
 - Desconecte o no-break da tomada.
 - Desligue o disjuntor da rede elétrica.

Seu no-break pode ser diferente dos exibidos nos diagramas. O procedimento para instalação da PDU é idêntico para todos os modelos.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podczas instalacji muszą być przestrzegane krajowe i lokalne normy dotyczące eksploatacji urządzeń elektrycznych.

Urządzenie powinno być instalowane przez wykwalifikowanego elektryka lub serwis.

Odłącz wszystkie urządzenia od zasilacza awaryjnego (UPS).

- Naciśnij przycisk OFF  znajdujący się na przedniej ścianie urządzenia.
- Odłącz jeden moduł akumulatorowy.
- Odłącz UPS od zasilania. Sposoby odłączania różnią się w zależności od sposobu podłączenia urządzenia.
 - Wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazdka sieciowego.
 - Ustaw przełącznik zasilania w pozycji wyłączona („OFF”).

Model Twojego zasilacza może różnić się wyglądem od urządzeń przedstawionych na ilustracjach. Procedury instalacji przyłącza kablowego UPSa (Power Distribution Unit) są takie same dla wszystkich modeli.

อุปกรณ์ความปลอดภัย

Emnietet Bilgisi

Bu ünitenin kablolamasını yaparken, ulusal ve yerel elektrik kanunlarına uyun.

Bu üniteyi kalifiye/lisanslı bir elektrikli kablolamalıdır.

UPS'e bağlı cihazı ayırın.

- UPS'in ön tarafında bulunan OFF (KAPAT) ⓘ düğmesine basın.
- Bir akü modülünü çıkartın.
- UPS'i şebeke elektriğinden ayırın. Ayırma metodları ünitenizin yapılandırılmasına göre farklılık gösterebilir.
 - UPS'i duvardaki prizden çekin
 - Derve kesiciyi KAPATIN

UPS modeliniz bu diyagramda gösterilenden farklı olabilir. PDU motaj prosedürü tüm modeller için aynıdır.

Informasi Keselamatan

Mematuhi kode nasional dan kode lokal bila memasang kabel unit ini.

Tugaskanlah kepada ahli listrik yang memenuhi syarat/berlisensi untuk memasang kabel unit ini.

Lepaskan perlengkapan yang terhubung ke UPS.

- Tekan tombol OFF (MATI) ⓘ yang berada di bagian depan UPS. 1
- Putuskan hubungan satu modul baterai.
- Putuskan UPS dari sambungan arus listrik. Cara pemutusan hubungan dapat berbeda, tergantung pada konfigurasi unit Anda.
 - Cabut UPS dari stopkontak di dinding.
 - Pindahkan pemutus sirkuit alat ke OFF (MATI).

Contoh UPS anda mungkin berbeda dengan contoh lainnya yang tertera dalam gambar. Prosedur pemasangan PDU berlaku sama untuk seluruh contoh.

Contoh pemasangan PDU

Указания по безопасности

При монтаже данного устройства следуйте государственным и региональным предписаниям по технике электробезопасности.

Монтаж данного устройства должны выполнять только квалифицированные/сертифицированные специалисты-электрики.

Отсоедините оборудование, подключенное к ИБП.

- Нажмите клавишу ВЫКЛ. ⓘ, расположенную на передней панели ИБП.
- Отсоедините модуль аккумулятора.
- Отсоедините ИБП от сетевого питания. Способ отключения зависит от конфигурации Вашего ИБП.
 - Вывньте вилку из розетки.
 - Установите прерыватель питания в положение ВЫКЛ.

Модель Вашего ИБП может отличаться от изображенной на схемах. Однако процедура монтажа идентична для всех моделей.

安全に関する注意事項

この装置の配線作業を行う場合は、国および地域の規則に従ってください。

資格を持つ電気技術者がこの装置の配線を行う必要があります。

UPSに接続している機器の接続を外します。

- UPSの正面の OFF ⓘ ボタンを押します。
- バッテリー1基の接続を外します。
- 商用電源とUPS の接続を解除します。接続解除の方法は使用している装置の構成によります。
 - 壁のコンセントから UPS のプラグを抜きます。
 - 商用サーキットブレーカのスイッチを OFF にします。

ご使用の UPS モデルは、図のモデルとは異なることがあります。PDU の設置手順は、すべてのモデルで同じです。

安全信息

在对此单元布线时，必须遵守国家和当地电气规程。

只能由合格的或经许可的电气人员对此单元布线。

断开与UPS连接的设备。

- 按下位于UPS前面的OFF ⓘ（关闭）按钮。
- 断开一个电池模块
- 从市电电源断开UPS。断开方法根据用户的单元配置而有所不同。
 - 从墙上插座拔掉UPS插头。
 - 将市电断路器切换到OFF（关闭）。

您的UPS型号可能与图中描述的型号不同。PDU安装步骤对于所有型号都是相同的。

ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ขณะทำการต่อสายไฟชุดนี้ ให้ปฏิบัติตามกฎของการเดินสายไฟฟ้า ตามที่ทางการไฟฟ้าภายในประเทศและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้

ควรให้ช่างไฟฟ้าที่มีความชำนาญงานหรือผู้มีใบอนุญาต เป็นผู้ต่อสายชุดอุปกรณ์นี้

ถอดสายอุปกรณ์นี้ที่อยู่กับ UPS

- กดปุ่ม ⓘ OFF ที่ด้านหน้าของเครื่อง UPS
- ถอดสายของชุดแบตเตอรี่ออก
- ถอดสาย UPS ออกจากแหล่งจ่ายไฟภายในอาคาร สำหรับวิธีการถอดสายนั้นจะแตกต่างกันไปตามลักษณะของชุดอุปกรณ์ของคุณ
 - ถอดปลั๊ก UPS ออกจากตัวรับบนผนัง
 - ปิดสวิทช์ตัวตัดวงจรไฟฟ้าภายในอาคาร

รุ่น UPS ของคุณอาจแตกต่างกันที่แสดงในภาพประกอบ แต่ขั้นตอนการติดตั้ง PDU จะเหมือนกันทุกรุ่น

SURT 2400/3000/5000/6000 VA

Output hardwire Instructions

Anleitung zur Festverdrahtung - ausgehend

Instructions sur le câblage de sortie

Istruzioni collegamenti di uscita

Instrucciones para el cableado de salida

Instruções para o cabeamento de saída

Pokyny pro výstupní prostředky

Kimeneti csatlakoztatási utasítások

Instrukcje podłączenia wyjściowego

Çıkış Bağlantıları Talimatları

Руководство по электромонтажу выходных соединений

Instruksi keluaran perangkat keras











出力配線の説明

출력 하드웨어 지침

输出硬接线说明

輸出佈線說明

คำแนะนำในการต่อสายเอาต์พุต

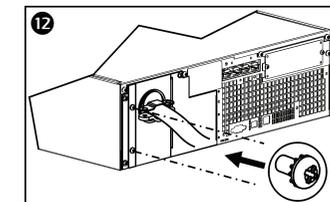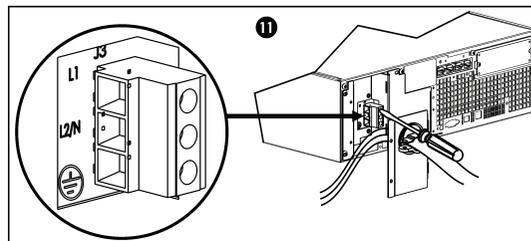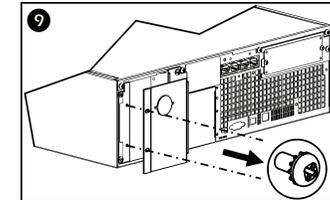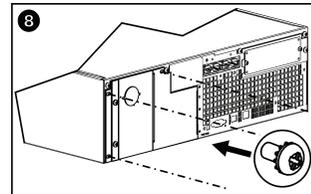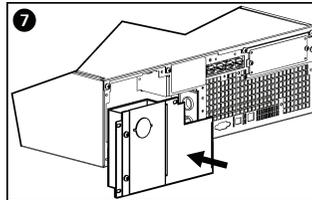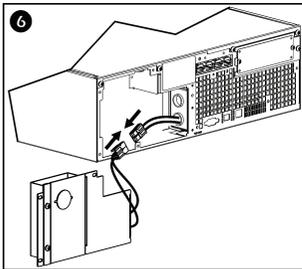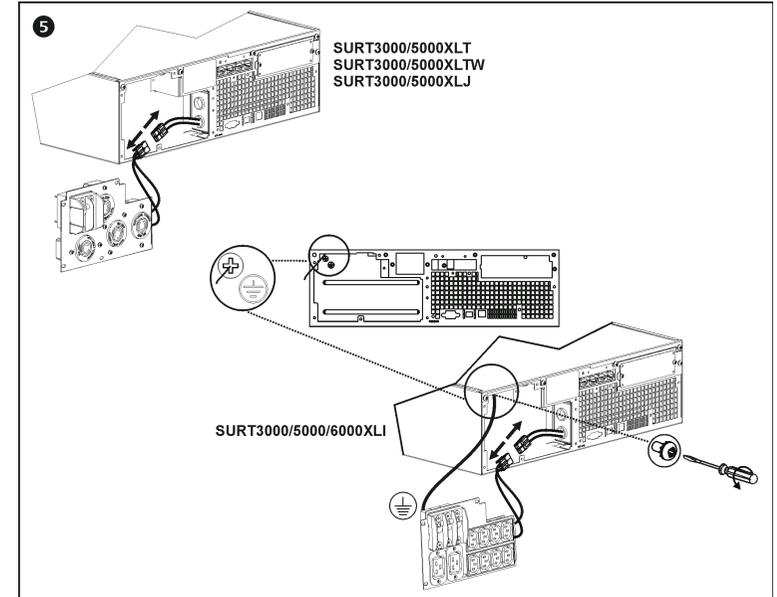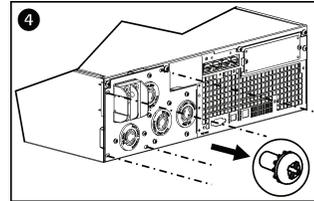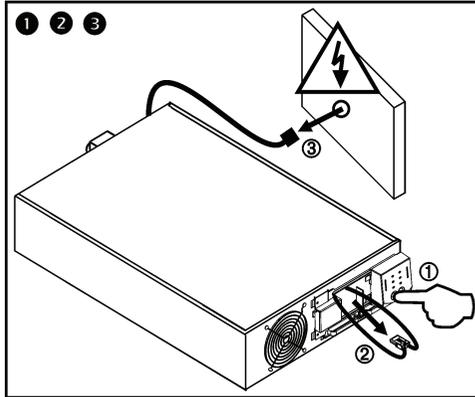

APC® Smart-UPS RT 2400/3000/5000/6000 VA Input/Output Hardwire Kit Installation Guide
www.apc.com

SURT 2400/5000/6000 VA

Input hardwire Instructions

Anleitung zur Festverdrahtung - eingehend

Instructions sur le câblage d'entrée

Istruzioni collegamenti di entrata

Instrucciones para el cableado de entrada

Instruções para o cabeamento de entrada

Pokyny pro vstupní prostředky

Bemeneti csatlakoztatási utasítások

Instrukcje podłączenia wejściowego

Giriş Bağlantıları Talimatları

Руководство по электромонтажу входных соединений

Instruksi masukan perangkat keras











入力配線の説明

일렉 하드웨어 지침

輸入硬接线说明

輸入佈線說明

คำแนะนำในการต่อสายอินพุต

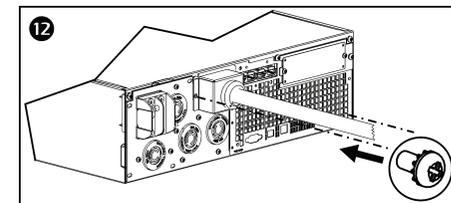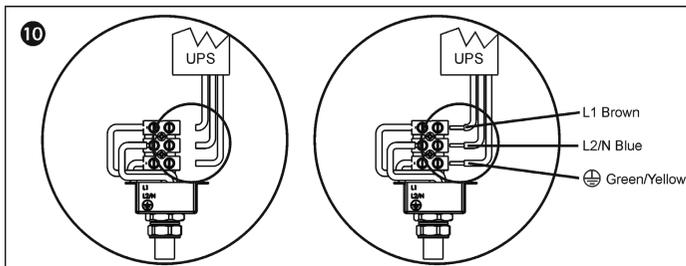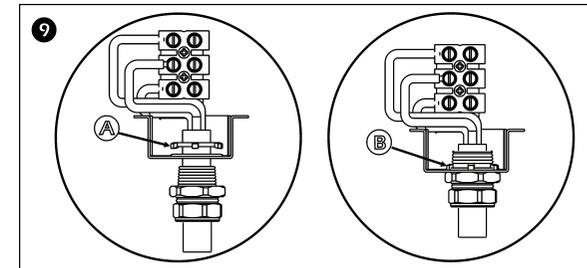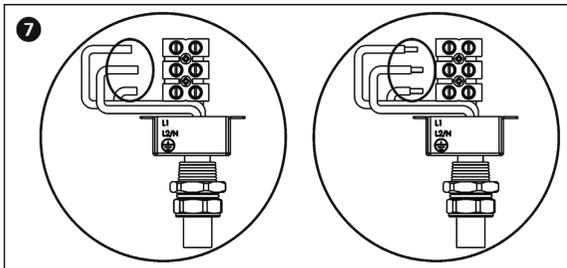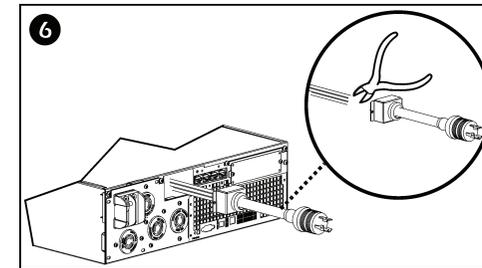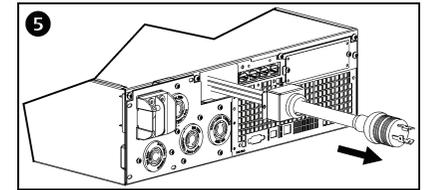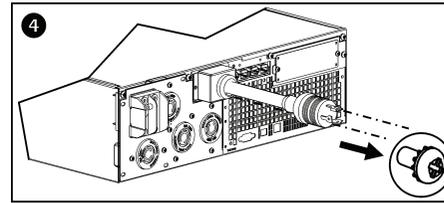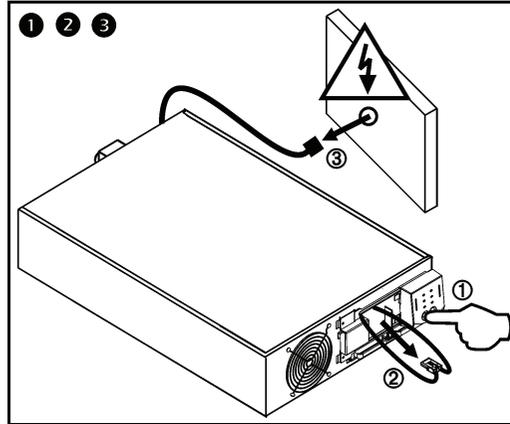

APC® Smart-UPS RT 2400/3000/5000/6000 VA Input/Output Hardwire Kit Installation Guide
 www.apc.com

SURT 3000 VA

Input hardwire Instructions

Anleitung zur Festverdrahtung - eingehend

Instructions sur le câblage d'entrée

Istruzioni collegamenti di entrata

Instrucciones para el cableado de entrada

Instruções para o cabeamento de entrada

Pokyny pro vstupní prostředky

Bemeneti csatlakoztatási utasítások

Instrukcje podłączenia wejściowego

Giriş Bağlantıları Talimatları

Руководство по электромонтажу входных соединений

Instruksi masukan perangkat keras

入力配線の説明

입력 하드웨어 지침

輸入硬接线说明

輸入佈線說明

คำแนะนำในการต่อสายอินพุต

